
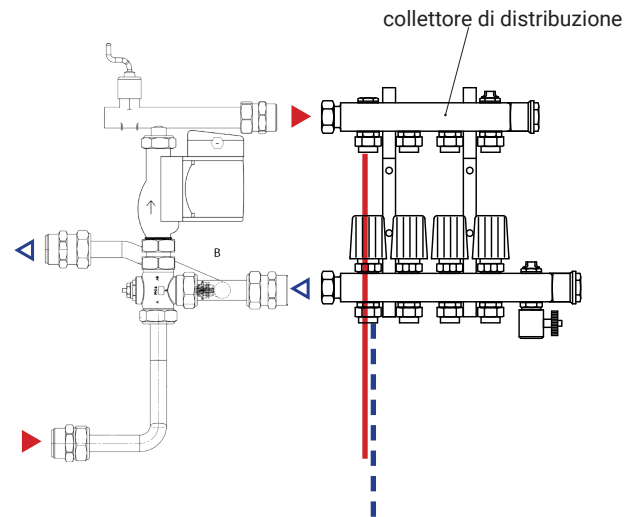


20101 Sistema di regolazione in cassetta - Istruzioni

Componenti Esempio di applicazione

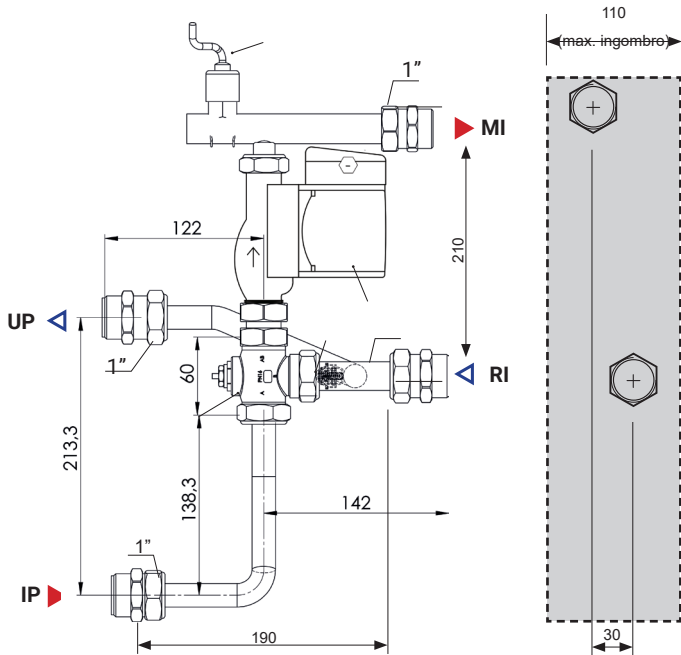

- Kit tubazioni in rame nichelate
- Valvola miscelatrice a 3 vie DN 20 Kv=5 (VM)
- Valvola di non ritorno in ritorno (VNR)
- Circolatore elettronico Wilo Para SC 15/6-3 o Wilo Yonos Pico 1.0 15/1-6(C)
- Termostato di sicurezza a taratura fissa (45°C) riarmo automatico (TS)
- Guarnizioni

Schema idraulico Perdite di carico

- | | | | |
|-----------|-------------------|------------|-------------------------|
| UP | uscita primario | VM | valvola miscelatrice |
| IP | ingresso primario | C | circolatore |
| MI | mandata impianto | VNR | valvola di non ritorno |
| RI | ritorno impianto | TS | termostato di sicurezza |

